

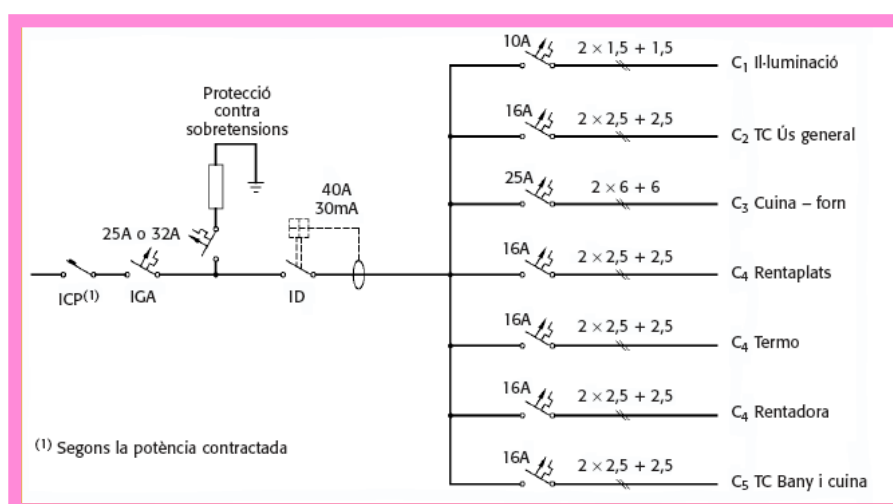


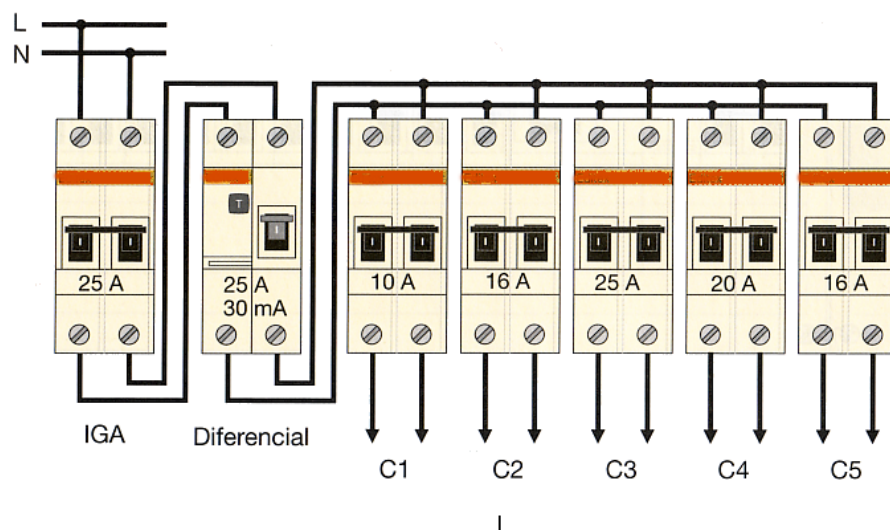


3.1. Situació natural

Una línia aèria constituïda per conductors aïllats amb pantalla metàl·lica unida a terra als seus dos extrems es considera equivalent a una línia subterrània.

3.2. Situació controlada

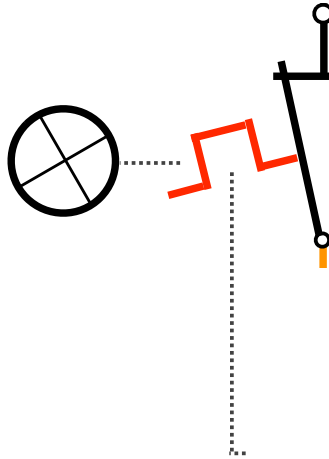

Jordi Fité IES BIADA

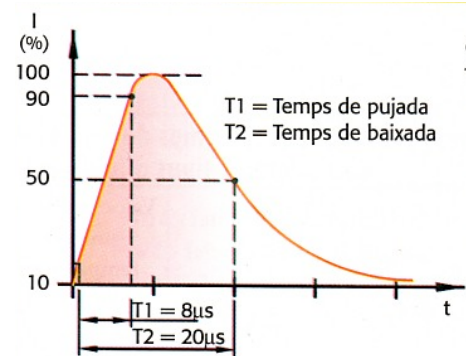


Jordi Fité IES BIADA

característiques tècniques (Hager)

IICBT-23

U_n (V) f (Hz)	I_n (kA) 20 vegades	U_p (kV) nivell protecció	$I_{m\grave{a}x}$ (kA)	PIA Acompanyament	Entorn capacitat de descàrrega
230 V 400 V 50 Hz 60 Hz		SP265R			
		SP240R			
		SP215R			

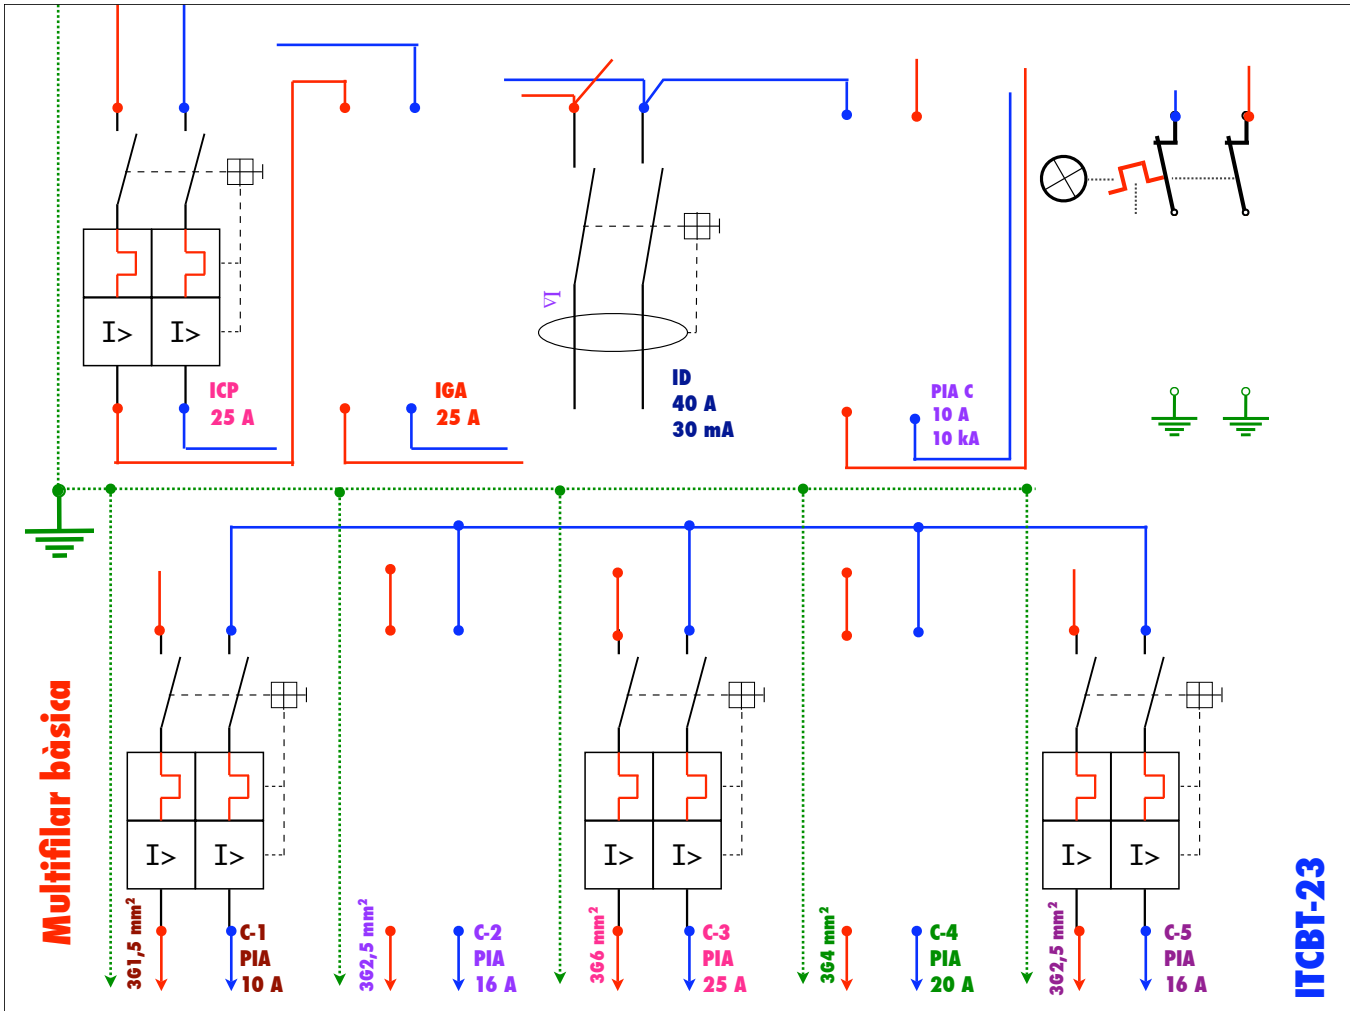

IICBT-23