

Verificació de dades - Connexió de servei




1- Estanquitat dels guants	X	2- Verificar voltímetre	X
----------------------------	---	-------------------------	---

3- Absència de tensió al punt de treball					
R-S	x	R-T	x	S-T	x
R-n	x	S-n	x	T-n	x


17- Absència de tensió entre conductors							
R-R	x	S-S	x	T-T	x	n-n	x

20- Comprovar el sentit de rotació de les fases i la tensió a la C.G.P.						X
R-S	400 V	S-T	400 V	T-R	400 V	
R-n	230 V	S-n	230 V	T-n	230 V	

Connexió de servei acabada	X
----------------------------	---

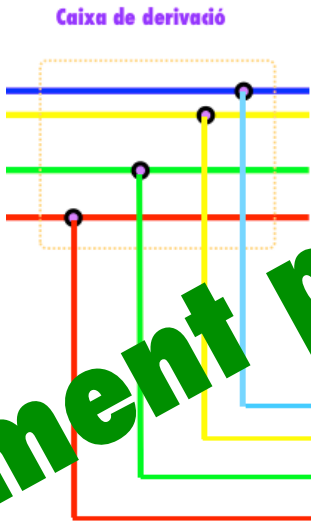


Connexió de servei

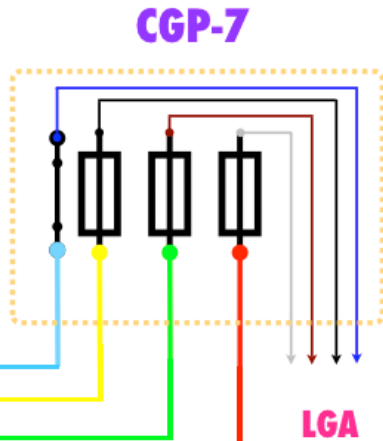

Desplegar l'escala de dos trams i mesurar la tensió a la C.G.P.

Comprovar la tensió a la C.G.P.					
R-S	400 v	R-T	400 v	S-T	400 v
R-n	230 v	S-n	230 v	T-n	230 v

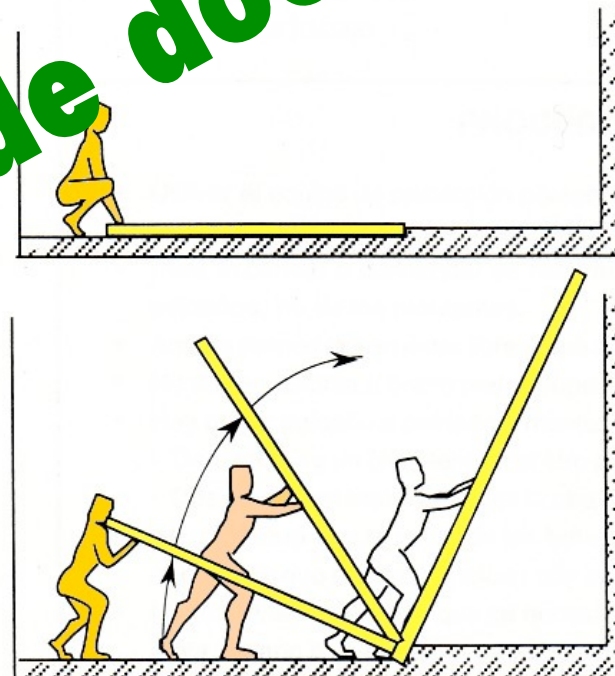

Verificació de dades - Comptador

Estanquitat dels guants	X	Verificar voltímetre	X
-------------------------	----------	----------------------	----------

PHASE ROTATION	
1.2.3	U12 385 V U13 382 V U23 380 V
FUNC	

Comprovar el sentit de rotació a la C.G.P. (EUROTEST)						1-2-3	x
R-S	400 v	R-T	400 v	S-T	400 v		

Absència de tensió al punt de treball					
R-S	x	R-T	x	S-T	x
R-n	x	S-n	x	T-n	x

Comptador Monofasic	
R-n	x



Comprovar el sentit de rotació de les fases i la tensió a l'entrada de sortida de comptadors (EUROTEST i Voltímetre)						1-2-3	X
R-S	400 v	R-T	400 v	S-T	400 v		
R-n	230 v	T-n	230 v				

Comptador Monofasic	
R-n	230 v



Comptador connectat	X
---------------------	----------

